sanwa company

# コロンデコ　洗面化粧台
# コロンデコ　ミラーキャビネット
# 取扱説明書　14-00098-01

⚠ 注意　⃠ 禁止　❗ 実行
以上の記号の記述を必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

## ●安全上の注意について

示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。

- ❗ 扉が傾いたり、がたついた時は蝶番のネジを閉め直してください。（破損やケガをする恐れがあります）
- ⚠ 扉やハンドルにぶら下がったり、大きく開け過ぎたりしないでください。（破損やケガをする恐れがあります）
- ⃠ 排水口に直接熱湯を流さないでください。（破損や水漏れの恐れがあります）
- ⃠ キャビネット内部で電気製品のご使用はおやめください。（製品の故障や火災の原因になります）
- ⚠ 扉の開閉時手足をぶつけないでください。（指を挟んでケガをする恐れがあります）
- ❗ 混合水栓のご使用の際、必ず水から出してください。（やけどをする恐れがあります）

## 1 洗面台の名称

※図は、コロンデコ洗面フルセットW750サイズ

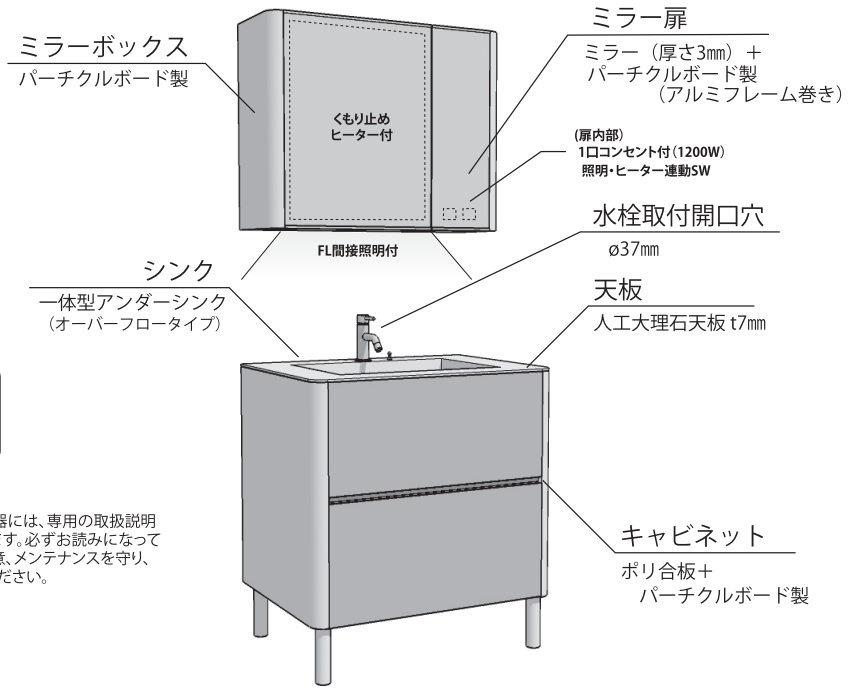


**お願い**

付属の水栓機器には、専用の取扱説明書が付属してます。必ずお読みになって使用上のご注意、メンテナンスを守り、正しくお使いください。

## 2 天板

### お手入れ方法

水や湯を含んだ布またはスポンジで、こまめにふいてください。週に一度くらい台所用洗剤を含ませた布でふきとると、油性の汚れが落ちます。トップに残った洗剤は固く絞った布でふきとってください。ひどい汚れや落ちにくい汚れはナイロン不織布（スコッチブライト等）でていねいに磨いてください。

⃠ ● 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつく恐れがあります） ● 硬く重い物を天板に落としたりしないでください。（キズ、割れ、へこみがつく恐れがあります） ● 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。（サビや変色の恐れがあります） ● 沸騰したお湯をかけたり、タバコ等を直接天板に置かないでください。（熱で変色、割れの恐れがあります） ● ぬれたヘアピンを天板上に放置しないでください。（サビが移る『もらいサビ』がでる恐れがあります）

## 3 排水バルブ

### お手入れ方法

クロムメッキの場合、日頃から柔らかい布、スポンジで拭いてください。時々カーワックスやミシン油などを含ませて磨くことをおすすめします。

⃠ ● ゴミや髪の毛などがたまる場合はこまめに捨ててください（悪臭の発生や水詰まりの恐れがあります）
● 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズやサビの恐れがあります）

## 4 キャビネット・扉

### お手入れ方法

汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、乾いた布でからぶきしてください。隅にたまったゴミはブラシで取除いてください。油・調味料・食品の汚れを放置しているとサビやカビの原因になりますので早めにお手入れください。

⃠ ● 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつく恐れがあります） ● 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。（変色や光沢が無くなる恐れがあります） ● 家具用ワックス、シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。（変形や変色の恐れがあります） ● 塗装面にセロテープ、ガムテープを貼らないでください（剥がした後、汚れが残る恐れがあります）

## 4 扉・ミラーキャビネットの調整方法

**洗面台　扉　スライドレール**

### 前板の調整方法　左右調整

①のフックを押し込み、前板を軽く上に持ち上げると左右調整（±1.5mm）ができます。②の固定ネジを少し緩めて、③の高さ調整ネジを回して調整（±2mm）ができます。位置が決まったら②の固定ネジを締め付けます。







**ミラーキャビネット　扉　丁番**

### 丁番の調整方法

扉は調整した状態で出荷しています。使用しているうちに微調整が必要な場合は①②③のネジを回し、調整してください。調整後は②③のネジを締めます。




①左右調整用
②上下調整用
③前後調整用

◎左右調整の場合
…①のネジを回す。
◎前後調整の場合
…③のネジを回す。
◎上下調整の場合
…②のネジを緩めて調整。
◎ガタツキの調整の場合
…②③のネジを締める。

## 6 洗面台・ミラーキャビネット取付・設置資料

❗
- ● 搬入・搬送は必ず手運びでお願いします。
- ● 重量がある為、荷受の準備をお願いします。※車上渡しとなります。
- ● 据付調整時には必ず軍手を着用してください。
- ● 電気工事、管工事は関連する法令、規定に従って、必ず『有資格者』が行なってください。
- ● ミラーキャビネットのリード線は背面板から1M長さで取り出しています。
- ● 電気配線接続工事を行う場合は、予め準備された建築側の電源線と接続してください。

※洗面台重量

| W600 | W750 | W900 | W1200 |
|---|---|---|---|
| 60kg | 70kg | 75kg | 105kg |

※ミラーボックス重量

| W600 | W750 | W900 | W1200 |
|---|---|---|---|
| 25kg | 30kg | 35kg | 50kg |

**準　備**

1. 搬入経路を確保。
2. 据付位置の床レベルが出ているか確認。
3. 設備位置は図面通りか確認してください。

**組　立**

◎**本体の固定**　※設備図面はホームページよりダウンロードできます。

5. 背面もしくは底面にルーターまたはホルソーで配管用・配線用の穴を開けます。
   ※設備図面参照
6. キャビネット本体を付属ビスで壁面に固定してください。
   ※必ずキリ等で下穴を開けてからビス固定してください。
7. 付属のねじで壁に固定して下さい。
   ※本体に必ずキリ等で下穴を開けてからねじ固定してください。
8. 水栓を天板に取付してください。※設備図面参照
9. 扉の調整

**配　管**

10. 給排水の接続。

⚠
- ● 取付、設置後は必ず養生してください。
- ● 扉がズレたりした場合は別紙の方法で調節できます。
- ● 設備機器類に関するお取り扱いは、個々メーカーの取扱説明書をご確認ください。
- ● キズやカケのクレームに関しましては、納品後3日以内にお知らせください。

## 7 壁面の固定方法について

### 壁面の補強方法について

洗面台及びミラーボックスは、壁の仕様に合わせて適切な下地補強を施し、壁面にしっかり固定してください。

（※洗面台など床面の設置だけでは、扉を引き出した時に転倒する恐れがあります。）

●一般的な下地補強（木造）

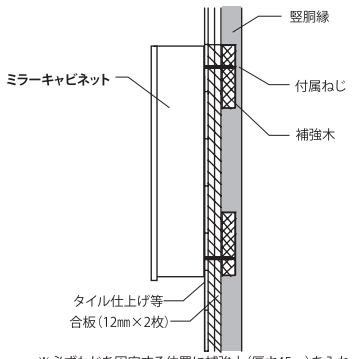


※必ずねじを固定する位置に補強木（厚さ45㎜）を入れ合板下地として下さい。

**付属品　ユニクロタッピング皿頭5.0×60㎜（ビスキャップ付）**

| 洗面台 | ミラーキャビネット | | |
|---|---|---|---|
| W600・750・900・1200 | W600 | W750　W900 | W1200 |
| ※各サイズ2本入り | 4本入り | 6本入り | 8本入り |

## 8 洗面台・ミラーキャビネット取付ビス・脚固定位置

- ● ミラーキャビネットのリード線は背面板から1M長さで取り出しています。（出荷時：100Vコンセント差込プラグ付）
- ● 電気配線接続工事を行う場合は、予め準備された建築側の電源線と接続してください。

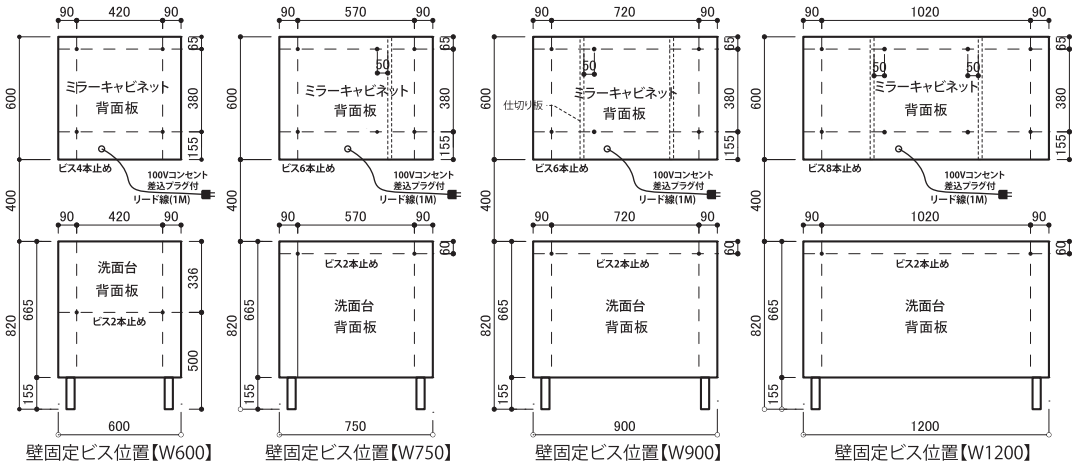


壁固定ビス位置【W600】　壁固定ビス位置【W750】　壁固定ビス位置【W900】　壁固定ビス位置【W1200】

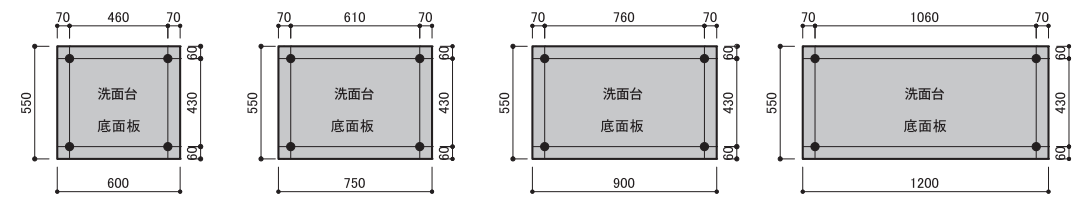


脚取付位置【W600】　脚取付位置【W750】　脚取付位置【W900】　脚取付位置【W1200】

⚠ ● 必ずキリ等で、下穴を開けてからビス固定をして下さい。

## 9 排水トラップ組み図

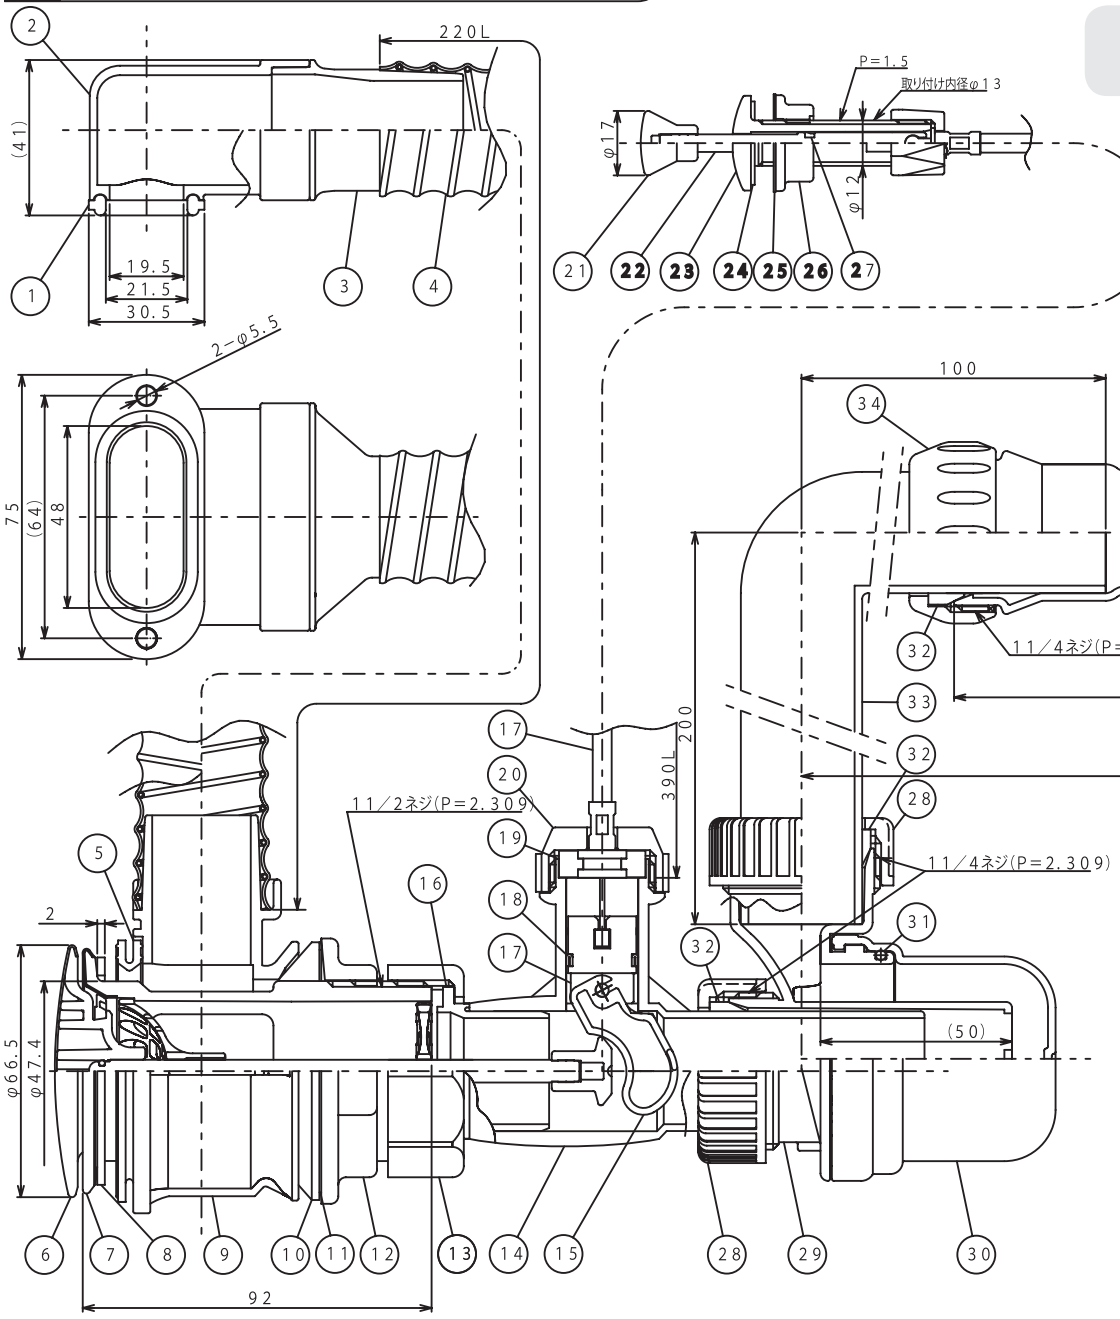


※人大の厚みは、5～10mm対応とする。

| 図番 | 品名 | 材質 | 備考 | 図番 | 品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | クリーンパッキン | | 支給品 | 18 | MYリング | NBR | MY−15 |
| 36 | ワンザφ32 | ABS | 95252 | 17 | W2（P）ワイヤーT | | 95956 |
| 35 | 洗面偏芯管 | PP | 96421 | 16 | Y管用インナーPKP | ABS・トリブレン | 95063 |
| 34 | 洗面偏芯管ナット | PP | 96419 | 15 | W2（P）レバー | POM | 96118 |
| 33 | N−PS管 | ABS | 95495 | 14 | ポップアップチーズ | ABS | 95148 |
| 32 | Uサンカクパッキン | CR | 95281 | 13 | Y管用ナット | ABS | 95013 |
| 31 | Oリング（ARP AS568番 13）| NBR | | 12 | 38φ浴槽排水ナット | POM | 25005 |
| 30 | ボトルトラップ下部 | PP | 97149 | 11 | 11／2パス栓ポリPK | PE | 25014 |
| 29 | ボトルトラップ上部 | PP | 97148 | 10 | 11／2共栓用三角PK | CR | 95292 |
| 28 | 11／4手締めナット | PP | 55408 | 9 | 人大用OFアダプター | (08)ABS | 97146 |
| 27 | KSYN−3 | NBR | | 8 | ALゴムPK t=2 | EPDM | 96415 |
| 26 | 軸受ナット−99 | ABS | 95898 | 7 | 人大用排水栓（08） | POM SUS304 | 97147 |
| 25 | N軸受ポリPK−99 | PP | 95897 | 6 | S・D弁セット09（脱着） | NBR・ABS・EPDM BS NiCrメッキ SUS304 BA | 97336 |
| 24 | N軸受ゴムPK−99 | CR | 95897 | | | | |
| 23 | N洗面PU軸受 | ABS NiCrメッキ | 95895 | 5 | 11／2人大OFAD用PK | CR | 95439 |
| 22 | T軸棒 | BS Crメッキ | 95954 | 4 | TBホースφ30 | PVC 鉄線 | 55178 |
| 21 | Nツマミ−99 | ABS NiCrメッキ | 95894 | 3 | 人大用OF下部（08） | ABS | 97145 |
| 20 | W2（P）ナット | ABS | 95589 | 2 | 人大用OF上部楕円形 | (08)ABS | 97144 |
| 19 | W2（P）ストッパー | POM | 95590 | 1 | ホーローOF（A）PK（穴明き） | NR | 96704 |

● 必ず本図を参照し、順番を守って組み立ててください。パッキンの位置や向きを間違えると水もれの恐れがあります。

## 10 給排水位置

※本図はW750㎜タイプです。

下台底板点検口または背板に必要に応じた配管の取出穴を開けてください。

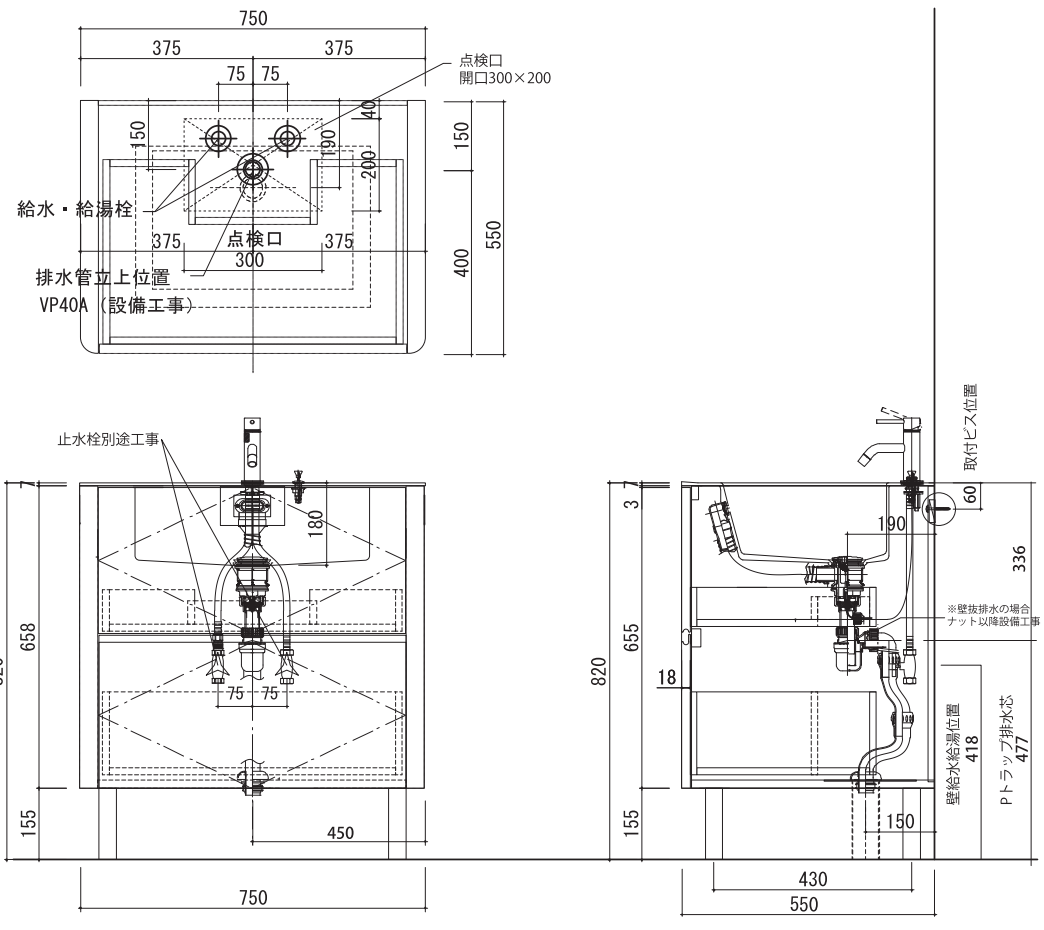


● 止水栓の位置は標準水栓 リネア混合水栓用となっています。他の水栓を検討される場合は任意の位置へ変更してください。

## 11 アフターサービス

### 保証書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品名 | コロンデコ洗面化粧台・ミラーキャビネット | | |
| 保証期間 | 期間：お買い上げ日から3年 | お客様 | お名前 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 | | ご住所 |
| 工事店名 | 店名<br>電話 | | 電話 |

※上記はお客様でご記入をお願い致します。（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

1．正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償にて修理、または部品送付いたします。
2．保証期間内でも次の場合は有償扱いになります。
- ア）使用上の誤り及び不当な修理や設置による故障及び損傷。
- イ）正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障及び損傷。
- ウ）弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障及び損傷。
- エ）弊社以外の組立設置において、組立設置資料通りに取付を行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合。
- オ）設置床面の凸凹に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁番調整等）。
- カ）本来の目的以外の用途や一般家庭用以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障。
- キ）お買上げ後の取付場所の移動による故障及び損傷。
- ク）天災地変等不可抗力による故障及び損傷。
- ケ）電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合。
- コ）消耗部品（照明の管球・グローランプ・パッキン・カートリッジ等）の劣化に伴う故障及び損傷。
- サ）建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の不具合。
- シ）砂やゴミ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合。
- ス）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境、公害に起因する不具合。
- セ）温泉水・井戸水など水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合。
- ソ）汚れやメッキ部品の錆、カビ等、通常のお手入れ不足による不具合。
- タ）ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合。
- チ）凍結による故障及び損傷。
- ツ）材料の性質上生じるもの。（木・石などの自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った製品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど）
- テ）タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ等）の使用により発生した損傷。
- ト）硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷。
- ナ）建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの。
- ニ）仕上げキズ等で引き渡し時にお申し出がなかったもの。
- ヌ）保証書の提示が無い場合。
- ネ）保証書にご購入者様情報、お買上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句の書き替えられた場合。
- ノ）離島又は離島に準じる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費。

3．本書は日本国内にて有効です。
4．本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい。

### 廃棄処分について

廃棄の処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

コロンデコのホルムアルデヒド発散区分

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 製造企業名 | 株式会社サンワカンパニー |
| 2 | ホルムアルデヒド発散区分 | 内装仕上げ、下地部分共にF☆☆☆☆ |
| 3 | 表示ルール | 「住宅部品表示ガイドライン」キッチン・バス工業会表示指針による |
| 4 | 製造番号及び年月日 | キャビネット本体に貼付の検査証によりご確認ください。 |
| 5 | ホルムアルデヒド発散材料区分詳細 | パーティクルボード F☆☆☆☆<br>MDF F☆☆☆☆<br>合板 F☆☆☆☆<br>接着剤 F☆☆☆☆ |


●●● sanwacompany
株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.
●お客様相談センター 受付時間：土・日・祝日、夏期休業、年末年始を除く 9:00～17:30 TEL:0120-468-838 FAX:0120-382-096